SPAI
KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW
40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32
tel/fax. (32) 710 22 39
e-mail: spai@spai.com.pl

PRO-SERW s.c.
SOSNOWIEC

41-200 SOSNOWIEC, ul. Lipowa 11,
tel./fax 032 269 81 18, tel. 032 291 68 41, www.proserwsc.pl
e-mail: proserw.sc@gmail.com

ZESPÓŁ OGRZEWANIA I WENTYLACJI SZAFY PRZYTOROWEJ
PSGW

Przeznaczenie

Zespół Ogrzewania i Wentylacji - **PSGW** stosowany jest do ogrzewania i wentylacji szaf przytorowych, a w szczególności szaf wykorzystujących systemy zasilania buforowego SZB4A, których jest integralną częścią

W skład zespołu w podstawowej konfiguracji (system SZB4A) wchodzą:

termostat SK-3110.000 – 1szt. (do wentylatora)
wentylator SF23080A2083HBL (opcjonalnie 2 szt.)
ogrzewacz z termostatem OER-101

Możliwe jest stosowanie Zespołów w konfiguracjach PSG (ogrzewanie) lub PSW (wentylacja).

Napięcie zasilania	**230V/50Hz**
Moc ogrzewacza	100W
Moc wentylatora	14W
Wydajność wentylatora	40,7 m^3/h

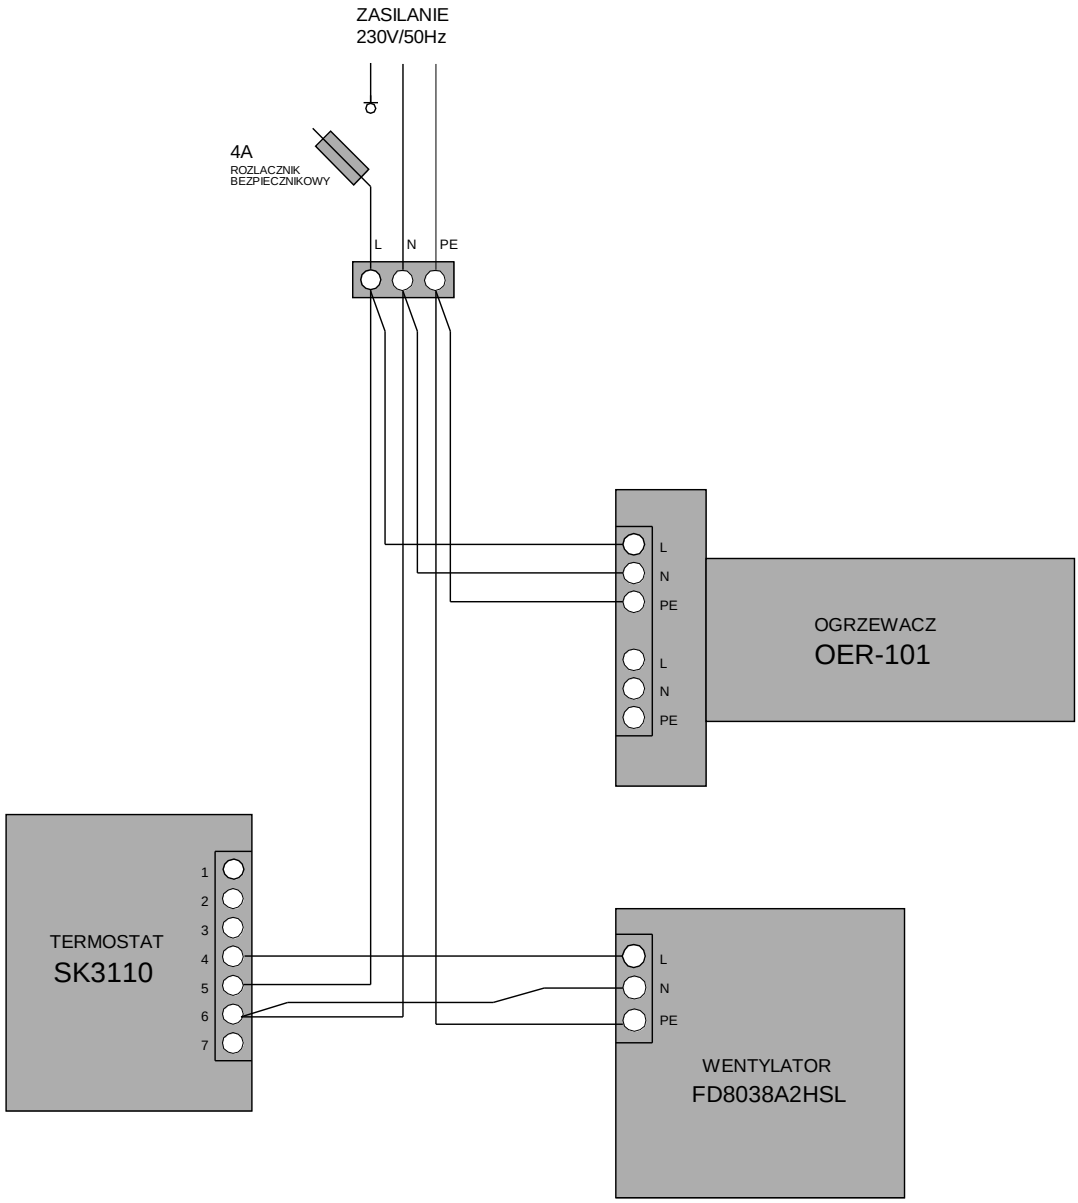

Schemat przyłączenia grzałki i wentylatora w układzie PSGW

Zamówienia kierować na adres:

SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW

40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32

tel/fax. (32) 710 22 39

www.spai.com.pl , e-mail: spai@spai.com.pl